

Gaines Métalliques Perforées pour la PULSION de l'air

Stockage pharmaceutique et zone Picking

Movianto

Requalification d'une installation existante

Descriptif

Gradient de température à $< 0,5^{\circ}\text{C}$ sur 8 m de haut

Stockage et Picking sur plus de 4 000 m² et 2 niveaux en communication


Installation existante (DLP et gaines textiles) de classe D conservée pour la réduction des coûts

Installation respectant la règle **R1** de l'**APSAD**

Gaines conformes à la norme **NF EN ISO 7730**

Conception et engagement de résultat de **PULS'AIR**

Classe d'efficacité thermique

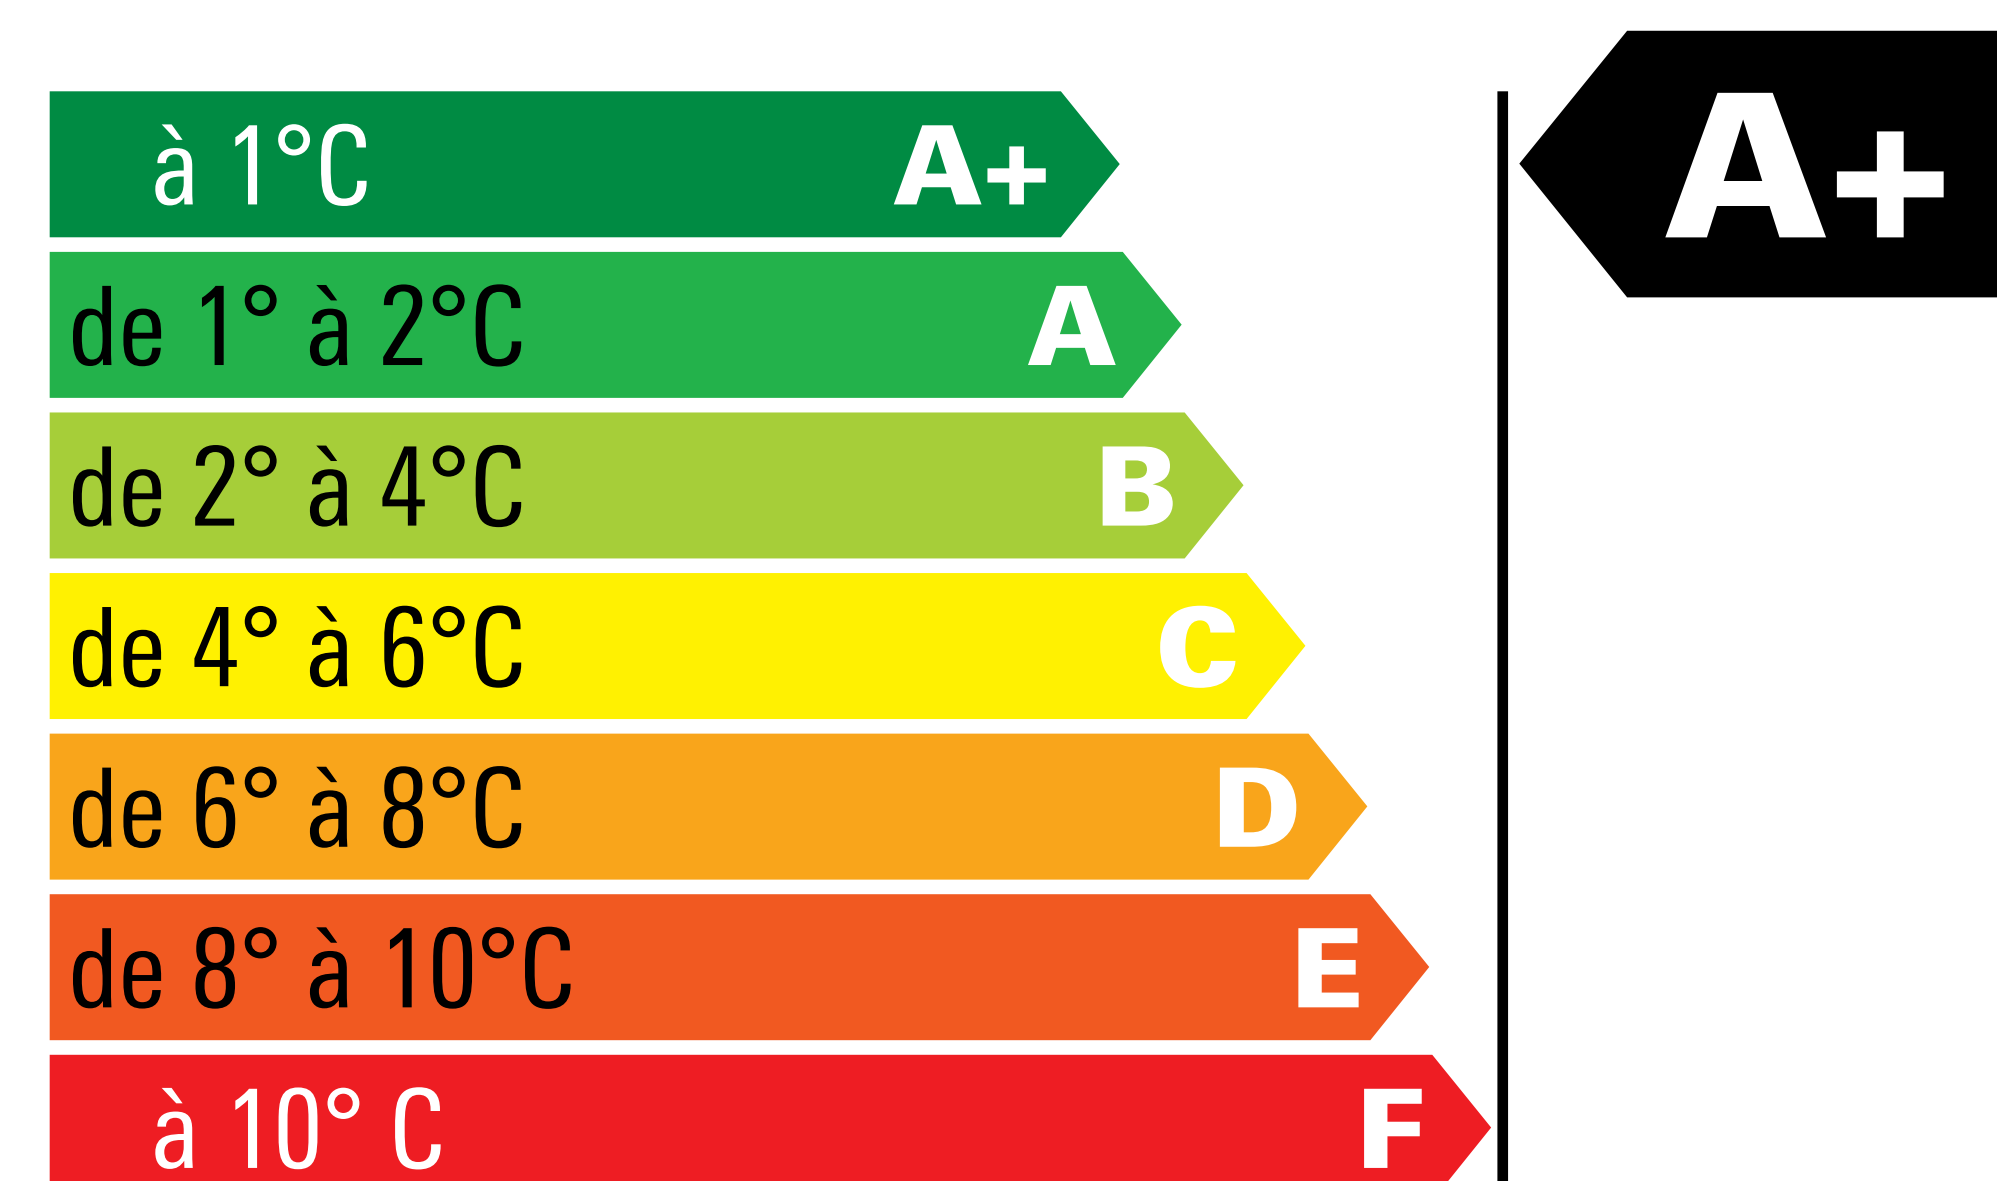

FABRIQUÉ EN FRANCE

